0183 • 3/4” - 1”1/4

VALVOLA BY-PASS
ATTACCHI: FEMMINA - MASCHIO

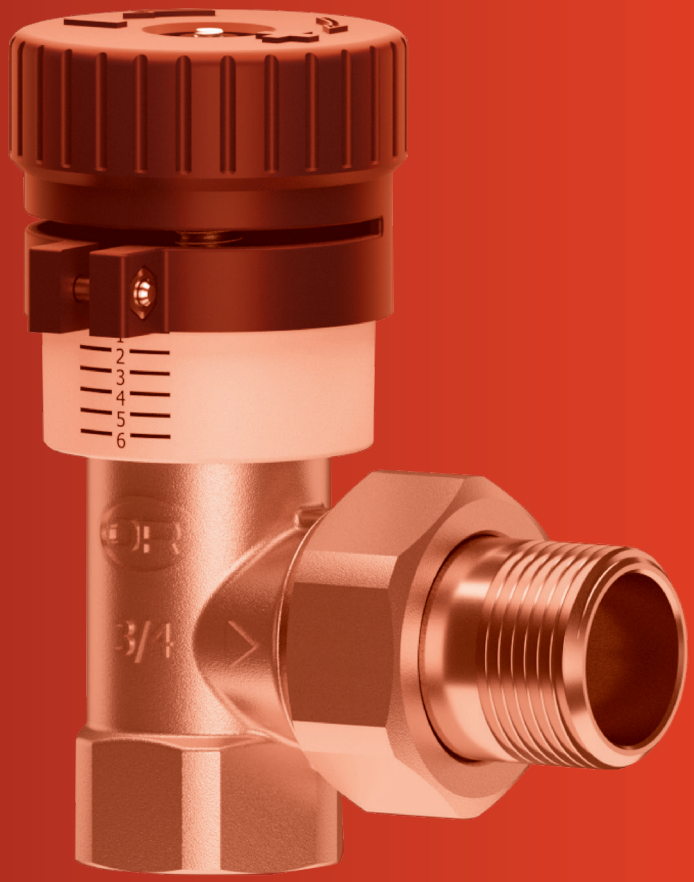

DESCRIZIONE

La valvola di by-pass si utilizza per mantenere limitata ad un determinato valore la pressione differenziale tra mandata e ritorno dell’impianto, in questo modo la portata in eccesso dovuta ad esempio alla chiusura delle valvole termostatiche o all’azionamento delle valvole di zona, viene fatta ricircolare direttamente sul ritorno evitando l’insorgere di rumorosità fastidiose all’interno dell’impianto e inutile usura del circolatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni:	
pressione massima ammissibile di esercizio (Pn)	10 bar
campo di regolazione (Ps)	da 10 a 60 kPa (0,1 ÷ 0,6 bar)
Temperature:	
temperatura di esercizio	0°C ÷ 110°C
Fluidi compatibili:	
acqua	
soluzioni glicolate	glicole max 50%
Filettature:	
connessione alla tubazione	filettatura sec. ISO 228/1

COSTRUZIONE

Corpo e altri componenti	ottone
Molla	acciaio inox
Guarnizioni	gomma
Guarnizione per codolo	fibra
Anello indicatore e tappino sede (solo per 3/4”)	poliammide
Volantino	poliammide rinforzato vetro
Dadi e vite	acciaio zincato

CODICE PRODOTTI

0183.020	F - M	3/4”
0183.033	F - M	1”1/4

OFFICINE RIGAMONTI
Costruiamo valore

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
italia@officinerigamonti.it

0183 • 3/4” - 1”1/4

VALVOLA BY-PASS
ATTACCHI: FEMMINA - MASCHIO

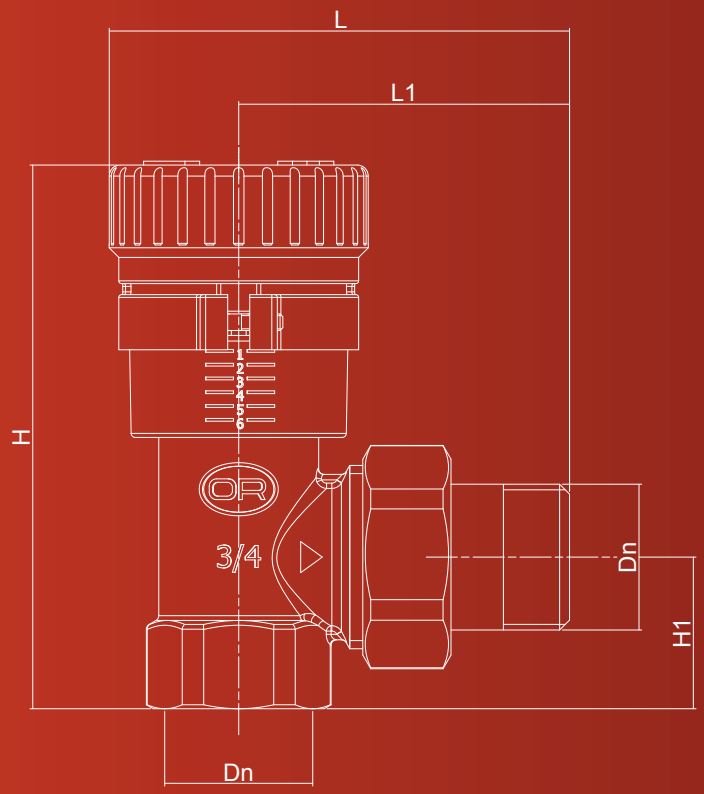

CARATTERISTICHE

Dn	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
3/4"	99	28	84	60
1"1/4	142	41	113	88

GRAFICO DI PORTATA DN 20

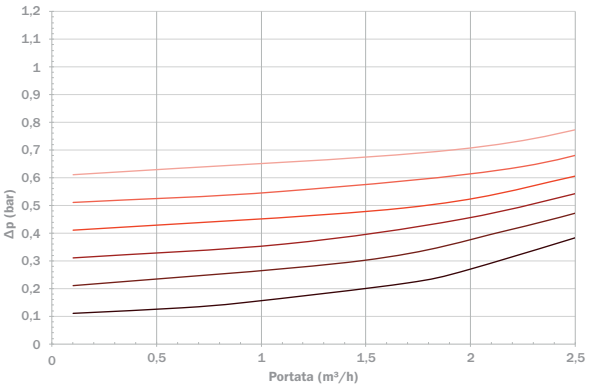

GRAFICO DI PORTATA DN 32

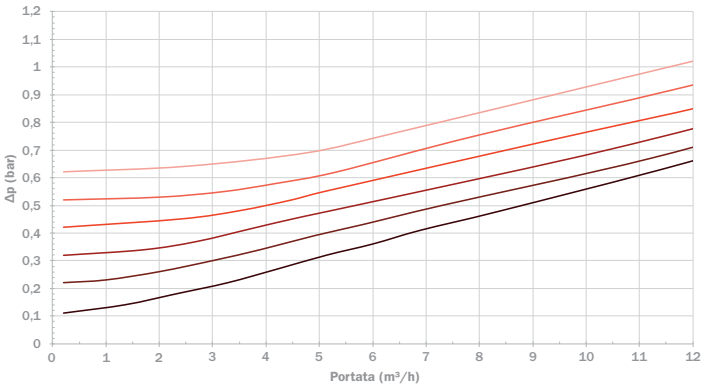

Posizione 1 — Posizione 2 — Posizione 3 — Posizione 4 — Posizione 5 — Posizione 6

Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.
La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.